



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

45-035 Opole, ul. Nysy i. Łużyckiej 42,
tel. 077 453 99 06 (centrala), tel./fax 077 453 00 69 (sekretariat)
NIP: 754-10-94-128 REGON: 000162398
<http://www.opole.pios.gov.pl>, e-mail: opole@pios.gov.pl

Bank: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Opolu, nr rach.: 83 101014010012672230000000

OR. 0911/11110

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 1/2010r.

Sygnatura protokołu	WI.BA.50201/120599/1.1/10
Podstawa prawna kontroli	art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 44, poz. 287, z późn. zmianami) art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1095, z późn. zmianami)
Identyfikacja aglomeracji	
Nazwa aglomeracji, gmina wiodąca, adres, kod pocztowy,	„Strzelce Opolskie” Gmina wiodąca – Strzelce Opolskie Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Gminy w aglomeracji	Strzelce Opolskie, Jemielnica.
Rozporządzenie ustanawiające aglomerację lub uchwała	Rozp. Wojewody Opolskiego z dnia 9.12.2005r. Nr 0151/P/47/05 wraz ze zmianą z dnia 25.05.2007r. Nr 0151/P/15/07 – kserokopie stanowią załącznik nr 1 do protokołu
RLM wg rozporządzenie ustanawiającego aglomerację	49358
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli (Imię, nazwisko, stanowisko służbowe)	Tadeusz Goc – Burmistrz Strzelce Opolskich
Osoba udzielająca informacji	Bartłomiej Poźniak, specjalista ds. gospodarki wodno – ściekowej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich
NIP	756-185-88-99
REGON	531413277

PKD/EKD		8411z
Data	Rozpoczęcia kontroli	02.08.2010r.
	Zakończenia kontroli	02.08.2010r.
Typ kontroli		planowa
Okres objęty kontrolą		2009
Cele kontroli		Cykl kontrolny dot. realizacji zadań w zakresie KPOŚK
Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli		
Inspektor/Inspektorzy upoważnieni do kontroli (imię i nazwisko, stanowisko służbowe nr upoważnienia)		Barbara Adamkiewicz – st. inspektor posiadająca stałe upoważnienie do kontroli nr 01/2010

USTALENIA KONTROLI

wg stanu na dzień 31.12. 2009 r

1. Liczba rzeczywista mieszkańców w aglomeracji **42058** (dane uzyskane z wydziału meldunków UM Strzelce Opolskie)
2. Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego - **RLM 22522**
3. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny **16898**
4. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne **62**
5. Długość sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Ogółem 55,7 km w tym sieci grawitacyjnej 49 km
6. Długość sieci kanalizacji ogólnospławnej w aglomeracji **23,3 km**
7. Długość sieci kanalizacji ogółem w aglomeracji **79km**
8. Długość sieci kanalizacji wybudowanej w aglomeracji w 2009 r., **0km**
9. Długość sieci kanalizacji zmodernizowanej w aglomeracji w 2009 r., **0km**
10. Przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2009 r. **0km**
11. Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem **2532,7 [tys m³/r]**
12. Ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem do oczyszczalni **2503,8 [tys m³/r]**
13. Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni twarem asenizacyjnym **28,9 [tys m³/r]**
14. Ilość ścieków oczyszczonych systemem indywidualnym **0,2 [tys m³/r]**
15. Ilość ścieków nie oczyszczonych **0 [tys m³/r]**
16. Udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczonych
ilość % **3**
RLM % **3**
17. Udział ścieków od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji
ilość % **1**
RLM % **1**

Dane zawarte w punktach od 2 – 17 uzyskane od Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich.

18. Nazwa Odbiornika:
Bezpośredni: **poła infiltracyjne (ziemia)**
I rzędu
II rzędu
III rzędu
19. Przepustowość m 3/d
Ośr. **6718**
Q max **15000**
Q docelowa **15000**
Przyrost/ zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2008 r. **0**
20. Max dopływ ścieków do oczyszczalni m 3/d
Dla okresu pogody bezopadowej **6297**
Dla okresu pogody opadowej **14759**
21. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku **2532,7 [tys m³/r]**
22. Rodzaj oczyszczalni **PUB 2 – mechaniczno biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów**
23. Czy oczyszczalnia spełnia wymogi prawa (rop. w sprawie war. jakie należy spełnić ...) **TAK** – częstotliwość poboru prób w ciągu roku wynosi 12, co jest zgodne z rozporządzeniem, analizy wykonywane są przez laboratorium EKO PROJKT Sp. z o.o. w Pszczynie posiadające akredytację w zakresie wykonywanych badań, w 2009 roku nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
24. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających na oczyszczalnię:
BZT5 **194 mg/l**
ChZT **473 mg/l**
Zaw. Og. **253 mg/l**
Azot **44 mg/l**
Fosfor **6mg/l**
25. Średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni:
BZT5 **2mg/l**
ChZT **14mg/l**
Zaw. Og. **6 mg/l**
Azot **4 mg/l**
Fosfor **1 mg/l**

Dane zawarte w punktach od 18 – 25 uzyskane od Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich – załącznik nr 2 do protokołu.

26. Plan inwestycyjny – przedsięwzięcie pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - budowę 107 km sieci kanalizacji sanitarnej w 8 sołectwach gminy Strzelce Opolskie (Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Rozmierka, Grodzisko, Kadłub, Rozmierz, Sucha, Szymiszów Osiedle) i w 5 sołectwach gminy Jemielnica (Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska, Gaşiorowice).

27. Rok realizacji inwestycji z pktu 26 - 2015 rok
28. Przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji – nie ma opóźnień
29. Stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia w 2009 r. – zakończono etap sporządzania dokumentacji do ww. projektu
30. Dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM – podać działania jakie podjęto aby dotrzymać termin zakończenia inwestycji dot. oczyszczania ścieków zaplanowanych do końca 2010 r. – nie było takich inwestycji
31. Termin realizacji przedsięwzięcia związanego z gospodarką osadową – brak przedsięwzięcia
W zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni -
W zakresie zagospodarowania osadu -
32. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni **667 Mg/rok**
33. Ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadów **667 Mg/rok** – osady w całości wykorzystywane są rolniczo na terenie aglomeracji Strzelce Opolskie
34. Nakłady poniesione w 2009 r., (tys. zł)
Zbiornice systemy kanalizacyjne **42,6 tys zł – koszty dokumentacji projektowej**
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
- Ogółem **138 tys zł** – nakłady poniesione na bieżące naprawy i remonty w 2009r.
- koszty związane z przeróbką osadów **0 zł**
- koszty zagospodarowania osadów **0 zł**
Zestawienie kosztów poniesionych w 2009 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
35. RLM :
W ściekach dopływających do wszystkich oczyszczalni w danej aglomeracji **115,6**
W ściekach oczyszczonych **231,3**
% redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5 **98%**
36. Czy aglomeracja spełnia wymogi
Stawiane do 31 grudnia 2005 r., **TAK**
W latach 2006 - 2010-03-15 **TAK**
37. Ocena zgodności z dyrektywą 91/271/EWG - nie spełnia – stopień skanalizowania aglomeracji wynosi 43%
38. RLM w ściekach oczyszczonych w danej aglomeracji **231,3**
39. % redukcji zanieczyszczeń wg wskaźnika BZT5 w aglomeracji **98%**

Integralną część protokołu stanowią załączniki 1 – 3 wymienione w treści protokołu + pisemne upoważnienie do kontroli.

Kierownictwo kontrolowanej jednostki poinformowano o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Przedstawiciel kontrolowanego podmiotu wniósł do protokołu zastrzeżenie następującej treści: Zastrzegam wszystkie informacje zawarte w niniejszym protokole z wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 9, 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach Oddziaływania na środowisko Dz. U. Nr 199; poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

. Informacje te stanowią tajemnicę handlową w rozumieniu ustawy z dnia 8 listopada 2000 r Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94; poz. 1037 z późniejszymi zmianami.

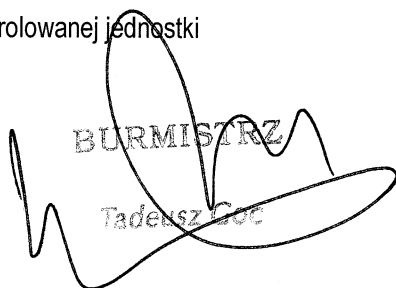
Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. nr 9 .


Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano przedstawicielowi kontrolowanej jednostki : Panu Tadeuszowi Goc – Burmistrzowi Strzelec Opolskich

Strzelce Opolskie, dnia 2 sierpnia 2010 rok

Podpis i pieczęć Przedstawiciela
kontrolowanej jednostki


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

Podpis i pieczęć Przedstawiciela
WIOŚ Opole


Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Opolu
Inspektor
mgr inż. Barbara Adamkiewicz